

СОГЛАСОВАНО:  
Глава Кежемского района

  
П. Ф. Безматерных  
Глава администрации Недокурского  
сельского совета  
\* \_\_\_\_\_  
В. И. Просовая



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального  
директора - главный инженер  
АО «КрасЭКо»

  
А. И. Карловский  
\_\_\_\_\_ 2021 г.



« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.  
\* приложении на обратной стороне

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК**  
теплоносителя котельной № 2 п. Недокура  
на отопительный период 2021-2022 г.г.


Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	44	40	-21	69	54
7	45	40	-22	70	55
6	45	40	-23	71	55
5	45	40	-24	72	56
4	46	40	-25	73	57
3	46	40	-26	74	57
2	47	40	-27	75	58
1	47	40	-28	76	58
0	47	40	-29	77	59
-1	48	41	-30	78	60
-2	49	41	-31	79	60
-3	50	42	-32	80	61
-4	52	43	-33	80	61
-5	53	43	-34	80	60
-6	54	44	-35	80	60
-7	55	45	-36	80	59
-8	56	46	-37	80	59
-9	57	46	-38	80	59
-10	58	47	-39	80	58
-11	59	48	-40	80	58
-12	60	48	-41	80	58
-13	63	49	-42	80	57
-14	64	50	-43	80	57
-15	64	50	-44	80	56
-16	64	51	-45	80	56
-17	65	52	-46	80	56
-18	66	52	-47	80	55
-19	67	53	-48	80	55
-20	68	54			

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя по эксплуатации и ремонту  
ТЭК и ВКХ АО «КрасЭКо»

Директор Ангарского филиала  
АО «КрасЭКо»

*Согласовано,  
15.09.21 А.О.Петров*

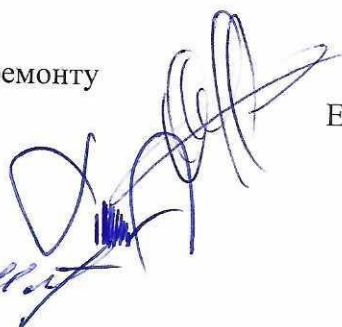

Е.С. Мухомедьянов

А.О. Петров