

СОГЛАСОВАНО

Глава Кежемского района

« 10 »

09 2024г.




УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального
директора – главный инженер
АО «КрасЭКО»

А.И. Карловский

« »

2024г.

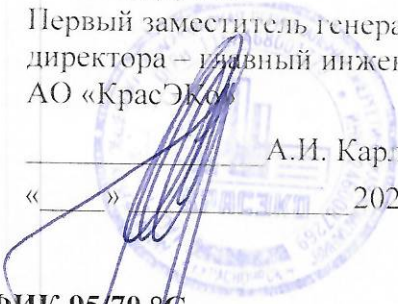

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 95/70 °С
теплоносителя от котельной п. Имбинский
на отопительный период 2024-2025 гг.

Т н.в.	Т подачи			Т обр	Т н.в.	Т подачи			Т обр
	При ветре до 5 м/с	При ветре до 10 м/с	При ветре до 20 м/с			При ветре до 5 м/с	При ветре до 10 м/с	При ветре до 20 м/с	
8	60,0	62,0	66,0	52,1	-21	71,1	73,7	78,8	55,3
7	60,0	62,0	66,0	51,9	-22	72,1	74,8	80,0	56,0
6	60,0	62,0	66,0	51,7	-23	73,2	75,8	81,2	56,6
5	60,0	62,0	66,0	51,5	-24	74,2	76,9	82,3	57,3
4	60,0	62,0	66,0	51,3	-25	75,2	78,0	83,5	57,9
3	60,0	62,0	66,0	51,1	-26	76,2	79,1	84,7	58,6
2	60,0	62,0	66,0	50,8	-27	77,3	80,1	85,8	59,2
1	60,0	62,0	66,0	50,6	-28	78,3	81,2	87,0	59,8
0	60,0	62,0	66,0	50,4	-29	79,3	82,2	88,2	60,4
-1	60,0	62,0	66,0	50,2	-30	80,3	83,3	89,3	61,1
-2	60,0	62,0	66,0	50,0	-31	81,3	84,3	90,5	61,7
-3	60,0	62,0	66,0	49,8	-32	82,3	85,4	91,6	62,3
-4	60,0	62,0	66,0	49,6	-33	83,3	86,4	92,8	62,9
-5	60,0	62,0	66,0	49,4	-34	84,3	87,5	93,9	63,5
-6	60,0	62,0	66,0	49,2	-35	85,3	88,5	95,0	64,1
-7	60,0	62,0	66,0	49,0	-36	86,2	89,6	95,0	64,7
-8	60,0	62,0	66,0	48,8	-37	87,2	90,6	95,0	65,3
-9	60,0	62,0	66,0	48,6	-38	88,2	91,6	95,0	65,9
-10	60,0	62,0	66,0	48,4	-39	89,2	92,6	95,0	66,5
-11	60,5	62,6	66,6	48,6	-40	90,2	93,7	95,0	67,1
-12	61,6	63,7	67,8	49,3	-41	91,1	94,7	95,0	67,7
-13	62,7	64,8	69,1	50,0	-42	92,1	95,0	95,0	68,3
-14	63,8	65,9	70,3	50,7	-43	93,1	95,0	95,0	68,8
-15	64,8	67,1	71,5	51,4	-44	94,0	95,0	95,0	69,4
-16	65,9	68,2	72,8	52,0	-45	95,0	95,0	95,0	70,0
-17	66,9	69,3	74,0	52,7	-46	95,0	95,0	95,0	69,8
-18	68,0	70,4	75,2	53,4	-47	95,0	95,0	95,0	69,6
-19	69,0	71,5	76,4	54,0	-48	95,0	95,0	95,0	69,4
-20	70,1	72,6	77,6	54,7					

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя управления,
Управление эксплуатации и ремонтов
оборудования АО «КрасЭКО»

А.О. Петров

Директор Ангарского филиала АО «КрасЭКО»

О.И. Зиновьев