

СОГЛАСОВАНО:
Глава Кежемского района


О.В. Желябин
« _____ » _____ 2024г.



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального
директора АО «КрасЭЖО» главный инженер



И. Карловский
_____ 2024г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

теплоносителя от электростанции г. Козьмодемьянск
на отопительный период 2024-2025 гг.

Т н.в.	Т подачи			Т обр	Т н.в.	Т подачи			Т обр
	При ветре до 5 м/с	При ветре до 10 м/с	При ветре до 20 м/с			При ветре до 5 м/с	При ветре до 10 м/с	При ветре до 20 м/с	
8	68,0	70,4	75,2	58,5	-21	75,4	78,2	83,7	58,0
7	68,0	70,4	75,2	58,2	-22	76,5	79,3	85,0	58,7
6	68,0	70,4	75,2	58,0	-23	77,6	80,5	86,3	59,4
5	68,0	70,4	75,2	57,8	-24	78,7	81,7	87,6	60,1
4	68,0	70,4	75,2	57,5	-25	79,9	82,8	88,8	60,8
3	68,0	70,4	75,2	57,3	-26	81,0	84,0	90,1	61,5
2	68,0	70,4	75,2	57,1	-27	82,1	85,2	91,4	62,1
1	68,0	70,4	75,2	56,8	-28	83,2	86,3	92,6	62,8
0	68,0	70,4	75,2	56,6	-29	84,3	87,5	95,0	63,5
-1	68,0	70,4	75,2	56,4	-30	85,3	88,6	95,0	64,2
-2	68,0	70,4	75,2	56,1	-31	86,4	89,7	95,0	64,8
-3	68,0	70,4	75,2	55,9	-32	87,5	90,9	95,0	65,5
-4	68,0	70,4	75,2	55,7	-33	88,6	92,0	95,0	66,1
-5	68,0	70,4	75,2	55,5	-34	89,7	93,1	95,0	66,8
-6	68,0	70,4	75,2	55,3	-35	90,7	94,3	95,0	67,4
-7	68,0	70,4	75,2	55,0	-36	91,8	95,0	95,0	68,1
-8	68,0	70,4	75,2	54,8	-37	92,9	95,0	95,0	68,7
-9	68,0	70,4	75,2	54,6	-38	93,9	95,0	95,0	69,4
-10	68,0	70,4	75,2	54,4	-39	95,0	95,0	95,0	70,0
-11	68,0	70,4	75,2	54,1	-40	95,0	95,0	95,0	69,8
-12	68,0	70,4	75,2	53,9	-41	95,0	95,0	95,0	69,5
-13	68,0	70,4	75,2	53,7	-42	95,0	95,0	95,0	69,3
-14	68,0	70,4	75,2	53,5	-43	95,0	95,0	95,0	69,1
-15	68,6	71,0	75,9	53,7	-44	95,0	95,0	95,0	68,9
-16	69,7	72,2	77,2	54,5	-45	95,0	95,0	95,0	68,6
-17	70,9	73,4	78,5	55,2	-46	95,0	95,0	95,0	68,4
-18	72,0	74,6	79,8	55,9	-47	95,0	95,0	95,0	68,2
-19	73,1	75,8	81,1	56,6	-48	95,0	95,0	95,0	68,0
-20	74,3	77,0	82,4	57,3					


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя управления,
Управление эксплуатации и ремонтов
оборудования АО «КрасЭЖО»



А.О. Петров

Директор Ангарского филиала АО «КрасЭЖО»

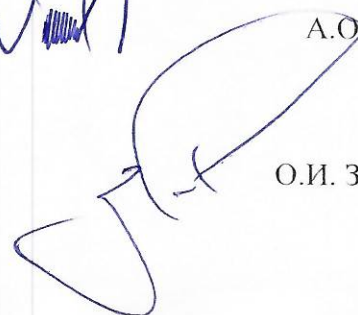

О.И. Зиновьев